



**Laboratorio Ambiental y de Higiene
Ocupacional**

Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520/ 221-2253
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com



Informe de Ensayo

Emisiones de Fuentes Fijas Significativas

MINERA PANAMÁ, S.A. Punta Rincón - Cobre Panamá

FECHA: 07 de abril de 2021
TIPO DE ESTUDIO: Ambiental
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2021-002-A697
NÚMERO DE PROPUESTA: 2021-A697-001 v.0
REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Juan Icaza



Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional



Contenido

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Fecha de monitoreo y coordenadas	4
Sección 4: Valores promedios obtenidos de la medición	4
Sección 5: Resumen ejecutivo de los resultados obtenidos	4
Sección 6: Datos referentes al combustible utilizado	4
Sección 7: Datos referentes al año de instalación de las fuentes	4
Sección 8: Resultado de los valores ponderados para emisiones	5
Sección 9: Conclusiones	7
ANEXO 1: Datos técnicos del monitoreo isocinético	8
ANEXO 2: Ubicación de las mediciones	12
ANEXO 3: Certificados de calibración	13
ANEXO 4: Fotografías de las mediciones	15
ANEXO 5: Equipos utilizados	16
ANEXO 6: Descripción de metodología utilizada	19
ANEXO 7: Glosario de fórmulas	22
ANEXO 8: Cadenas de custodia	25

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Minera Panamá, S.A.
Información general	Extracción de minerales
Localización	Punta Rincón, Colón
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Gumerindo Castro
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Decreto Ejecutivo N° 5 del 04 de febrero de 2009 por el cual se dictan las Normas Ambientales de Emisiones de Fuente Fijas en Panamá.
Método	Para efectuar las mediciones, fueron utilizados los métodos de la Environmental Protection Agency (EPA): Método 1: Determinación de la ubicación de la medición y puntos de muestreo Método 2: Determinación de la velocidad del gas de la chimenea y la tasa del flujo volumétrico Método 3: Determinación del exceso de aire y peso molecular del gas seco Método 4: Determinación de la humedad en los gases de la chimenea Método 5: Determinación de las emisiones de material particulado en la fuente de la chimenea Método 6: Determinación de las emisiones de SO₂ en la fuente de la chimenea Método 7: Determinación de las emisiones de NO_x en la fuente de la chimenea Se utilizó el equipo Bacharach para el cálculo de los porcentajes de CO, CO₂ y O₂ este equipo fue programado para la medición de emisiones de fuentes fijas según el tipo de combustible, el muestreo se realizó en la sección de la chimenea recomendada por el método EPA 003. Se tomó un volumen total por muestra aproximado de 1.6 lts. Para el monitoreo del material particulado se utilizó el método gravimétrico establecido por la metodología de la EPA.
Instrumentos utilizados	1. Bacharach, número de serie 16070040 2. APEX con número de serie 1307035
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de los ajustes de campo	N/A
Incertidumbre	± 3 mg/m ³
Límite máximo	SO ₂ – 2000 mg/m ³ NO _x – 750 mg/m ³ Material Particulado – 50 mg/m ³
Procedimiento Técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-29 Fuentes Fijas Significativas

Sección 3: Fecha de monitoreo y coordenadas

Identificación de la fuente	Coordenadas UTM (WGS 84)	Fecha de realización del método			
	Zona: 17 P	Método 5	Método 6	Método 7	Método 29
Generador Unidad #1	533932 m E 996883 m N	2021-04-07			
Generador Unidad #2	533931 m E 996883 m N	2021-04-07			

Sección 4: Valores promedios obtenidos de la medición

Identificación de la fuente	Tipo de combustible	O ₂ (%)	CO (mg/m ³)	CO ₂ (%)	Eficiencia (%)	Exceso de aire (λ)	Pérdidas (%)	T _{aire} (°C)	T _{gas} (°C)
Generador #1	Carbón	12,00	2,29	8,10	97,50	1,44	2,50	31,30	64,00
Generador #2	Carbón	12,20	13,27	7,90	97,49	1,50	2,51	34,80	67,00

Sección 5: Resumen ejecutivo de los resultados obtenidos¹

Valores promedios normalizados y referenciados al 15% de O₂

Identificación de la fuente	NO _x (mg/N-m ³)	Valor normado NO _x (mg/N-m ³)	SO ₂ (mg/N-m ³)	Valor normado SO ₂ (mg/N-m ³)	PTS (mg/N-m ³)	Valor normado PTS (mg/N-m ³)
Generador #1	16,79	750	1,78	2000	0,61	50
Generador #2	48,09		1,82		0,09	

Sección 6: Datos referentes al combustible utilizado

Tipo de combustible (especificaciones)	Ambas unidades cuentan con quemadores de baja emisión de NO _x , sistema de reducción catalítica de NO _x , desulfurización con agua de mar para SO ₂ y filtros de manga de alta eficiencia para reducción de Material Particulado.
Contenido de azufre (si aplica)	Carbón bituminoso de bajo contenido de azufre
Consumo total de la fuente (en Hp, Watts, BTU)	Unidad 1, 153 MW Unidad 2, 153 MW
Capacidad de la fuente en funcionamiento durante el monitoreo	Unidad 1, 150 MW Unidad 2, 145 MW

Sección 7: Datos referentes al año de instalación de las fuentes

Identificación de la fuente	Año de instalación de la fuente
Generador Unidad #1	Posterior al año 2000
Generador Unidad #2	

¹ Fuente: Monitoreo isocinético realizado en abril de 2021

Sección 8: Resultado de los valores ponderados para emisiones												
Cuadro 8.1												
Valores del Método 5												
Determinación de emisión de material particulado												
Identificación de la fuente	Identificación del filtro	Peso total (mg)	Volumen estándar (N-m³)	Concentración por chimenea								
				Normalizada (mg/N-m³)	Referenciada al 15% de O₂ (mg/N-m³)							
Generador Unidad #1	21-GF-ENV-35	1,86	2,027	0,92	0,61							
Generador Unidad #2	21-GF-ENV-33	0,25	1,935	0,13	0,09							
Cuadro 8.2												
Valores del Método 6												
Determinación de emisión de SO₂ en mg/N-m³												
Identificación de la fuente	Identificación de filtro	Peso real (mg)	Volumen estándar (L)	Concentración por chimenea								
				Normalizada (mg/N-m³)	Referenciada al 15% de O₂ (mg/N-m³)							
Generador Unidad #1	21-SO2-ENV-13	0,16	60	2,67	1,78							
Generador Unidad #2	21-SO2-ENV-12	0,16		2,67	1,82							
Cuadro 8.3												
Valores ponderados del Método 7												
Determinación de emisión de NOx en mg/N-m³												
Identificación de la fuente	Identificación de filtro	Peso real (mg)	Volumen efectivo muestreado (L)	Concentración por chimenea								
				Normalizada (mg/N-m³)	Referenciada al 15% de O₂ (mg/N-m³)							
Generador Unidad #1	21-NOx-ENV-13	0,05	1,985	25,19	16,79							
Generador Unidad #2	21-NOx -ENV-12	0,14		70,53	48,09							
Cuadro 8.4												
Emisión global												
referenciada al 15% de O₂ en mg/N-m³												
Identificación de la fuente	Caudales (m³/seg)	Caudal total (m³/seg)	Factor de ponderación	Contaminante (mg/N-m³)			Ponderado individual (mg/N-m³)			Emisión global (mg/N-m³)		
				PTS	SO₂	NOx	PTS	SO₂	NOx	PTS	SO₂	NOx
Generador Unidad #1	249,19	492,61	0,506	0,61	1,78	16,79	0,31	0,901	8,49	0,35	1,80	32,26
Generador Unidad #2	243,42		0,494	0,09	1,82	48,09	0,04	0,899	23,76			

Cuadro 8.5	
Resumen de datos recopilados en Chimeneas Valores promedios en ppm (tomado de valores normalizados)	
Motor	CO ₂ (ppm)
Generador Unidad 1	81000,00
Generador Unidad 2	79000,00
Cuadro 8.6	
Valores promedios referenciados al 15 % de O ₂	
Motor	CO ₂ (mg/N-m ³)
Generador Unidad 1	97200,00
Generador Unidad 2	96954,55
Cuadro 8.7	
Valores promedios en TPH ²	
Motor	CO ₂ (TPH)
Generador Unidad 1	87,20
Generador Unidad 2	84,90

² TPH: Toneladas por hora

Sección 9: Conclusiones

Interpretación de los resultados obtenidos

SO₂

El SO₂ resultó con un promedio general normalizado y referenciado de 1,80 mg/N-m³ para el Generador Unidad #1 y Generador Unidad #2 que utilizan combustible carbón. Este valor es menor al límite máximo de 2000 mg/N-m³, establecido en el Decreto Ejecutivo N° 5 del 04 de febrero de 2009 por el cual se dictan las Normas Ambientales de Emisiones de Fuente Fijas en Panamá

NO_x

El NO_x resultó con un promedio general normalizado y referenciado de 32,26 mg/N-m³ para el Generador Unidad #1 y Generador Unidad #2 que utilizan combustible carbón. Este valor es menor al límite máximo de 750 mg/N-m³, establecido en el Decreto Ejecutivo N° 5 del 04 de febrero de 2009 por el cual se dictan las Normas Ambientales de Emisiones de Fuente Fijas en Panamá.

PTS (EPA 5)

Las partículas totales resultaron con un valor promedio normalizado y referenciado de 0,35 mg/N-m³ para el Generador Unidad #1 y Generador Unidad #2 que utilizan combustible carbón. Este valor es menor al límite máximo de 50 mg/N-m³, establecido en el Decreto Ejecutivo N° 5 del 04 de febrero de 2009 por el cual se dictan las Normas Ambientales de Emisiones de Fuente Fijas en Panamá.

Sección 10: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel García	Técnico de Campo	8-830-342

ANEXO 1: Datos técnicos del monitoreo isocinético

Generador Unidad #1

MÉTODO 1					
EMPRESA	MINERA		FECHA	2021-04-07	
FORMA DE LA CHIMENEA:	CIRCULAR	☒	RECTANGULAR	☐	IDENTIFICACIÓN UNIDAD #1
CIRCULAR (MTS.):	☐	DIÁMETRO	4,00		
NÚMERO DE MUESTREOS	12		NÚMERO DE TRAVESÍAS	2	
# DE PTOS/TRAVESÍA	6 1				
TIEMPO DE MUESTREO POR PUNTO	5		MINUTOS	PRESIÓN ATMOSFÉRICA	759,00

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	
LONGITUD DEL NIPLE (CM):	16

DISTANCIA DESDE LA PARED DE LA CHIMENEA HASTA EL PUNTO DE LA TOMA DE MUESTRA

pto	% de día.	distancia	pto	% de día.	distancia
1	2,10	24,40	7	64,40	273,60
2	6,70	42,80	8	75,00	316,00
3	11,80	63,20	9	82,30	345,20
4	17,70	86,80	10	88,20	368,80
5	25,00	116,00	11	93,30	389,20
6	35,60	158,40	12	97,90	407,60

MÉTODO 2: DET. DE LA Ve. DEL GAS EN CHIMENEA Y EL CAUDAL

PTO.	Ts (°C)	ΔP (mmH2O)	√ΔP (mmH2O)	Tm (°C)	PE (mmH2O)
1	77,00	25,80	5,08	30,00	17,20
2	78,00	26,00	5,10	30,00	15,8
3	78,00	28,00	5,29	30,00	16,00
4	79,00	30,40	5,51	30,00	14,00
5	79,00	30,80	5,55	30,00	16,00
6	80,00	32,00	5,66	30,00	15,40
7	79,00	32,40	5,69	30,00	15,40
8	79,00	32,40	5,69	30,00	15,20
9	79,00	30,80	5,55	29,00	14,40
10	79,00	28,80	5,37	29,00	15,4
11	78,00	28,00	5,29	29,00	14,00
12	78,00	26,80	5,18	29,00	14,00
PROM.	78,58	29,35	5,41	29,67	15,16

MÉT. 3: ANÁLISIS DE GASES DE COMBUSTIÓN Y PM GAS SECO

CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)	N ₂ (%)	TEMP. °C AMBIENTE	TEMP. °C GASES DE CHIMENEA	% DE HUMEDAD COMBUSTIBLE
8,10	12,00	0,0003	79,90	31,30	64,00	5,20

MÉT. 4: DET. DE CONT. DE HUMEDAD. EN LOS GASES DE LA CHIM.

SOLUCION	PESO INICIAL (gr)	PESO FINAL (gr)	ΔW (gr)	Total de agua colectada	Vol. (std)	% de humedad
NORMAL	615,60	667,00	51,40	73,70	0,10	5,20
MODIF	609,80	624,80	15,00			
VACIO	516,20	517,80	1,60			
SILICA GEL	677,40	683,10	5,70			

MÉT.5: DET. DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

I.D. FILTRO	W inicial (mg)	W final (mg)	ΔW (mg)	VOLUMEN (N-m3)	CONCENTRACIÓN (mg/N-m ³)
121-GF-ENV-35	351,61	353,47	1,86	2,027	0,92

DATOS DE CAMPO METODO 5

PTO	TIEMPO ACUM.	Ts (°C)	Tm (°C)	VOL LEIDO	ΔP (mmH ₂ O)	ΔH (mmH ₂ O)	PE (mmH ₂ O)	VOL. Instrumen. (m ³)	Vm std	Vs m/seg	% ISOC.
1	5	74,00	28,00	161820,00	22,40	79,68	16,80	0,15	0,13	17,41	99,39
2	10	78,00	28,00	161980,00	24,80	88,22	16,00	0,16	0,14	18,42	103,49
3	15	79,00	29,00	162145,00	28,40	101,02	16,80	0,17	0,15	19,74	99,67
4	20	79,00	31,00	162320,00	30,00	106,71	16,00	0,18	0,16	20,29	102,23
5	25	79,00	32,00	162493,00	30,20	107,42	17,4	0,17	0,15	20,36	100,40
6	30	79,00	33,00	162664,00	30,00	106,71	17,80	0,17	0,15	20,29	99,24
7	35	79,00	33,00	162838,00	31,20	110,98	16,4	0,17	0,15	20,69	99,06
8	40	79,00	34,00	163018,00	30,80	109,56	18,00	0,18	0,16	20,56	102,79
9	45	79,00	34,00	163192,00	30,00	106,71	15,60	0,17	0,15	20,29	100,65
10	50	79,00	34,00	163366,00	29,80	106,00	15,80	0,17	0,15	20,22	100,98
11	55	79,00	34,00	163539,00	30,80	109,56	17,00	0,17	0,15	20,56	98,79
12	60	77,00	34,00	163700,00	26,80	95,33	16,60	0,16	0,14	19,12	98,15
PROMEDIO		78,33	32,00		28,77	102,33	16,64	2,03	1,79	19,83	100,40

Caudal calculado 249,19 m3/seg

Generador Unidad #12

MÉTODO 1					
EMPRESA <u>MINERA</u>		FECHA <u>2021-04-07</u>			
FORMA DE LA CHIMENEA:		CIRCULAR ☒	RECTANGULAR ☐	IDENTIFICACIÓN <u>UNIDAD #2</u>	
CIRCULAR (MTS.): ☐	DIÁMETRO <u>4,00</u>				
NÚMERO DE MUESTREOS <u>12</u>		NÚMERO DE TRAVESÍAS <u>2</u>			
# DE PTOS/TRAVESÍA <u>6</u> <u>1</u>					
TIEMPO DE MUESTREO POR PUNTO <u>5</u> MINUTOS		PRESIÓN ATMOSFÉRICA		<u>759,00</u>	

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	
LONGITUD DEL NIPLE (CM):	<u>16</u>

DISTANCIA DESDE LA PARED DE LA CHIMENEA HASTA EL PUNTO DE LA TOMA DE MUESTRA

pto	% de diá.	distancia	pto	% de diá.	distancia
1	2,10	24,40	7	64,40	273,60
2	6,70	42,80	8	75,00	316,00
3	11,80	63,20	9	82,30	345,20
4	17,70	86,80	10	88,20	368,80
5	25,00	116,00	11	93,30	389,20
6	35,60	158,40	12	97,90	407,60

MÉTODO 2: DET. DE LA Ve. DEL GAS EN CHIMENEA Y EL CAUDAL

PTO.	Ts (°C)	ΔP (mmH2O)	√ΔP (mmH2O)	Tm (°C)	PE (mmH2O)
1	73,00	22,00	4,69	29,00	18,00
2	78,00	25,00	5,00	29,00	14,00
3	78,00	20,20	4,49	29,00	12,00
4	78,00	28,00	5,29	29,00	16,00
5	79,00	28,00	5,29	29,00	14,00
6	79,00	28,00	5,29	29,00	14,00
7	78,00	30,00	5,48	29,00	16,00
8	78,00	28,00	5,29	29,00	16,60
9	78,00	24,00	4,90	29,00	17,00
10	78,00	24,00	4,90	29,00	18,00
11	78,00	25,00	5,00	29,00	16,00
12	77,00	24,00	4,90	29,00	17,80
PROM.	77,67	25,52	5,04	29,00	15,78

MÉT. 3: ANÁLISIS DE GASES DE COMBUSTIÓN Y PM GAS SECO

CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)	N ₂ (%)	TEMP. °C AMBIENTE	TEMP. °C GASES DE CHIMENEA	% DE HUMEDAD COMBUSTIBLE
7,90	12,20	0,0017	79,90	34,80	67,00	4,03

MÉT. 4: DET. DE CONT. DE HUMEDAD. EN LOS GASES DE LA CHIM.

SOLUCION	PESO INICIAL (gr)	PESO FINAL (gr)	ΔW (gr)	Total de agua colectada	Vol. (std)	% de humedad
NORMAL	615,40	644,50	29,10	53,80	0,07	4,03
MODIF	610,30	625,50	15,20			
VACIO	516,80	520,80	4,00			
SILICA GEL	681,20	686,70	5,50			

MÉT.5: DET. DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

I.D. FILTRO	W inicial (mg)	W final (mg)	ΔW (mg)	VOLUMEN (N-m3)	CONCENTRACIÓN (mg/N-m ³)
121-GF-ENV-33	347,73	347,98	0,25	1,935	0,13

DATOS DE CAMPO METODO 5

PTO	TIEMPO ACUM.	Ts (°C)	Tm (°C)	VOL LEIDO	ΔP (mmH ₂ O)	ΔH (mmH ₂ O)	PE (mmH ₂ O)	VOL. Instrumen. (m ³)	Vm std	Vs m/seg	% ISOC.
1	5	72,00	29,00	157850,00	22,00	79,85	17,00	0,14	0,12	17,17	93,96
2	10	76,00	29,00	158010,00	26,00	94,37	16,00	0,16	0,14	18,77	99,48
3	15	78,00	29,00	158180,00	30,00	108,89	18,00	0,17	0,15	20,22	98,82
4	20	78,00	29,00	158338,00	29,00	105,26	17,60	0,16	0,14	19,88	93,38
5	25	78,00	29,00	158498,00	28,40	103,08	16,20	0,16	0,14	19,68	95,54
6	30	78,00	31,00	158665,00	30,00	108,89	16,00	0,17	0,15	20,22	96,44
7	35	78,00	33,00	158834,00	29,80	108,17	16,00	0,17	0,15	20,15	97,27
8	40	77,00	34,00	159005,00	29,20	105,99	16,60	0,17	0,15	19,92	98,95
9	45	78,00	34,00	159168,00	28,80	104,54	15,80	0,16	0,14	19,81	95,09
10	50	78,00	35,00	159335,00	29,60	107,44	15,00	0,17	0,15	20,09	95,81
11	55	77,00	35,00	159492,00	25,80	93,65	14,80	0,16	0,14	18,73	96,22
12	60	76,00	35,00	159645,00	23,40	84,94	14,60	0,15	0,13	17,81	98,23
PROMEDIO		78,33	77,00	31,83		27,67	100,42	16,13	1,94	1,71	19,37

Caudal calculado 249243,42 m3/seg

ANEXO 2: Ubicación de las mediciones



Proyecto minero ubicado en Punta Rincón, la población más cercana es la comunidad de Río Caimito a unos 1,5 km. de distancia

ANEXO 3: Certificados de calibración



SGLC-F02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.6

Certificado No: 284-20-065 v.0

Datos de referencia		
Cliente:	EnviroLab	Fecha de Recibido: 21-sep-20
Dirección:	Urb. Chanis, Vía Principal - Edificio Jtres, No.145. Panamá.	Fecha de Calibración: 24-sep-20
Equipo:	Bacharach PCA-3	Proxima Calibración: 24-sep-21
Fabricante:	Bacharach Inc	
Número de Serie:	16070040	

Componentes:	No. de serie
Sensor O ₂	31171793
Sensor CO	31101281046
Sensor SO ₂	30218012
Sensor NO	31441523

Condiciones de Prueba	Condiciones del Equipo
Temperatura: 22,9°C a 22,9 °C	Antes de calibración: no cumple
Humedad Relativa: 57% a 57%	Después de calibración: cumple
Presión Barométrica: 1013 mBar	

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT03

Estándar(es) de Referencia



Dispositivo	No. de Parte	No. de Lote	Fecha de Expiración
Sulfur Dioxide (SO ₂), 100ppm	116ES-175-100	GBI-175-100-1	2020-12-02
Nitric Oxide (NO) 250ppm	116ES-125-250	MBI-125-250-1	2020-12-02
Carbon Monoxide (CO) 500ppm	116ES-49-500	GBI-49-500-4	2022-21-06

Incertidumbre de Medición

Monóxido de Carbono, Oxide Nitric, Sulfur Dioxide, Oxígeno +/- 10% certificado al menor de sus componentes

El instrumento ha sido ajustado a valores nominales, utilizando gases para calibraciones manufacturados con trazabilidad al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).

El sistema de calibración del laboratorio está en cumplimiento con la guía ISO 32.

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B.		Fecha: 24-sep-20
Nombre	Firma del Técnico de Calibración	
Revisado/Aprobado por: Rubén R. Ríos R.		Fecha: 28-sep-20
Nombre	Firma del Director de Laboratorio	

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Los valores, fecha y hora presentados en este certificado están sujetos a la reglamentación del Sistema Internacional de Medidas SI.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com



PT11-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.0

Certificado No: 284-20-087 v.0.

Cliente: EnviroLAB

Equipo: Apex

Dirección: Urb. Chanis Vía Principal -Edificio J3. No. 145 Panama.

Fecha de Calibración: 26-oct-2020

Fabricante : APEX Instruments

Próxima Calibración: 26-oct-2021

Numero de Serie: 1307035

Condiciones de Prueba

Condiciones del Equipo

Temperatura: 22.0 °C a 22.0 °C

Antes de calibración: Si Cumple

Humedad Relativa: 55% a 54%


Después de la Calibración: Si Cumple


Presión Barométrica: 1012 mbar a 1012 mbar

Tiempo de Corrido	Orificio DMG	Volumen Inicial	Temp Inicial	Temp Final	Serie de Orificio Critico	Coeficiente	Amb Temp Final	Vacío Real
(min)	(mm H2O)	(m3)	(°C)	(°C)		(K)	(°C)	(mmHg)
10	40	137409,2	22	22	40	0,2341	22	610
10	55	137513,4	21	22	55	0,4453	22	558.8
10	73	137694,6	22	22	73	0,8131	22	444.5

1 Para resultados válidos, el vacío real debe ser de 25 a 50 mmHg mayor que el vacío teórico crítico se muestra arriba.

2 El Coeficiente orificio crítico, K', se debe introducir en unidades métricas, m3 * K1 / 2) / (mmHg * min).

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B.  Fecha: 26-oct-20
Nombre Firma del Técnico de Calibración

Revisado por: Rubén R. Ríos R.  Fecha: 28-oct-20
Nombre Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja

Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087

Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com


ANEXO 4: Fotografías de las mediciones



Generador Unidad #1



Generador Unidad #1

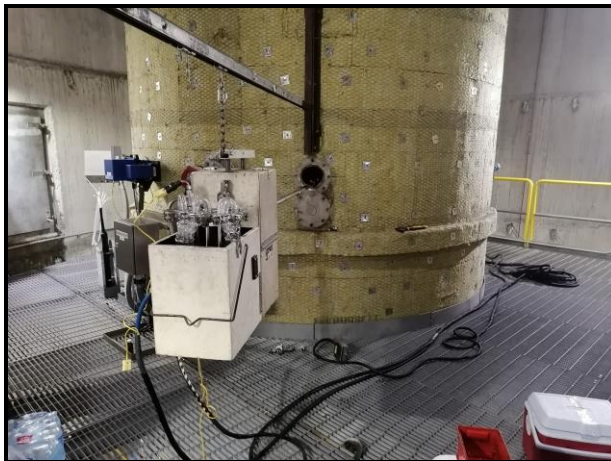

Generador Unidad #2




Generador Unidad #2

ANEXO 5: Equipos utilizados

EQUIPO UTILIZADO EN LAS MEDICIONES DE CHIMENEAS

Consola de muestreo isocinético para Método 5 fabricado por *Apex Instruments* cumple con los criterios y especificaciones de diseño de construcción, citados en el Método 5 de la US EPA, código de regulaciones federales (40CFR Part 60).

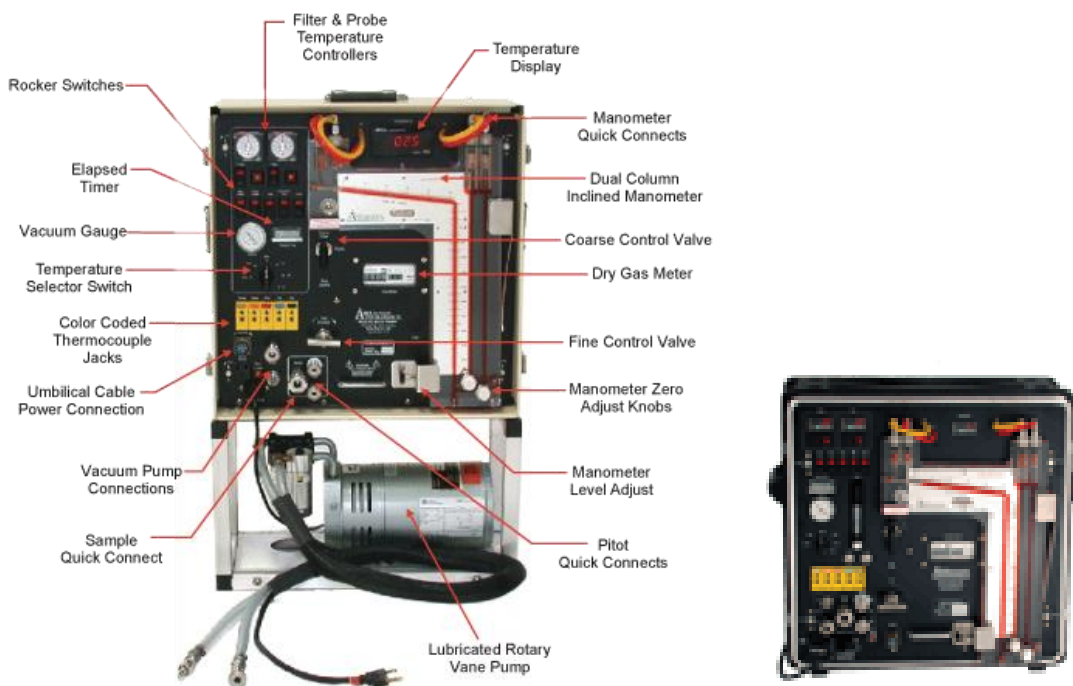

Modelo actualizado

Bomba rotativa XE-0523




E-0523+- Especificaciones:

Motor:	1/4 hp, 120/240V 60/50Hz 4.6/2.3 Amp., RPM 1725/1425
Flujo de medición :	3.1 cfm@ 1 pulg. Hg; 1.5 cfm@ 15 pulg. Hg
Vacío máximo:	25.5 pulgadas de Hg
Peso:	35 lbs. (16kg)


Sonda de prueba para método 5. De acero inoxidable, cuenta con pitot tipo “S”, con un calentador que impide la condensación de los gases muestreados, así como sensores de temperatura con sus cables de lectura remota.




Cajas modulares para las muestras. Estas cajas tienen el propósito de alojar los impingers y los matraz dependiendo del tipo de muestreo). Pueden tener una caja para el matraz (Método 7), una caja fría para mantener los mini impingers a una baja temperatura (Método 6), o tener una caja caliente para el filtro y una caja fría para los impingers (Método 5).

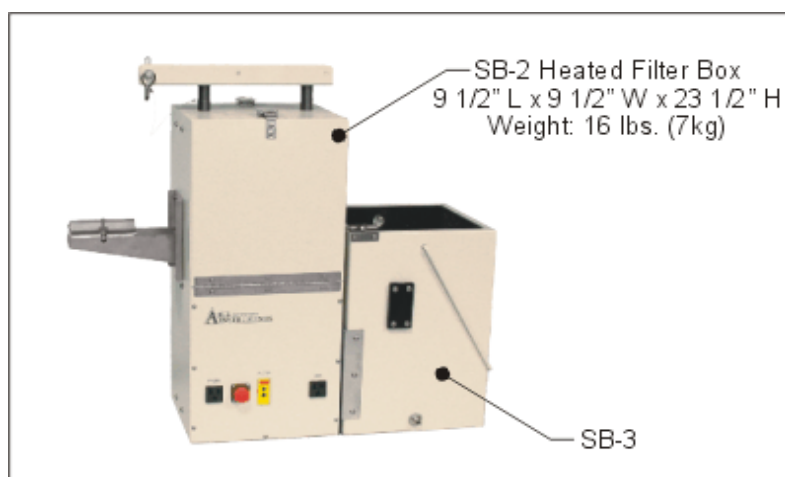

Caja modular y tren de muestreo para Método 6

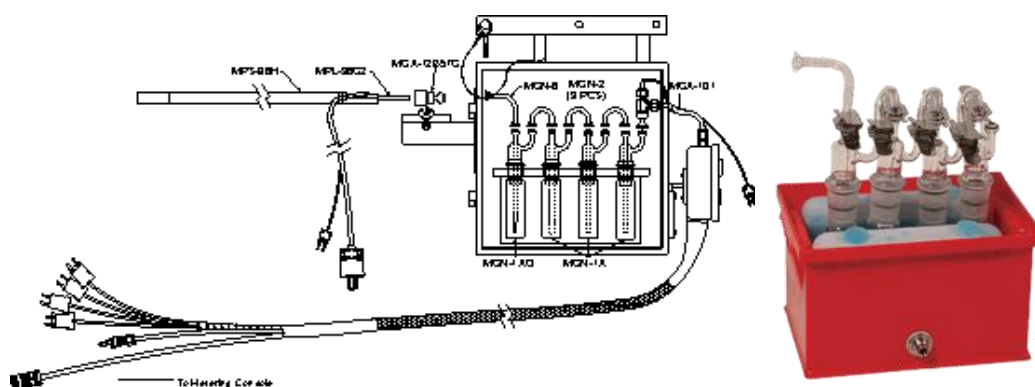

Caja modular y equipo de muestreo para Método 7 (NO_x)

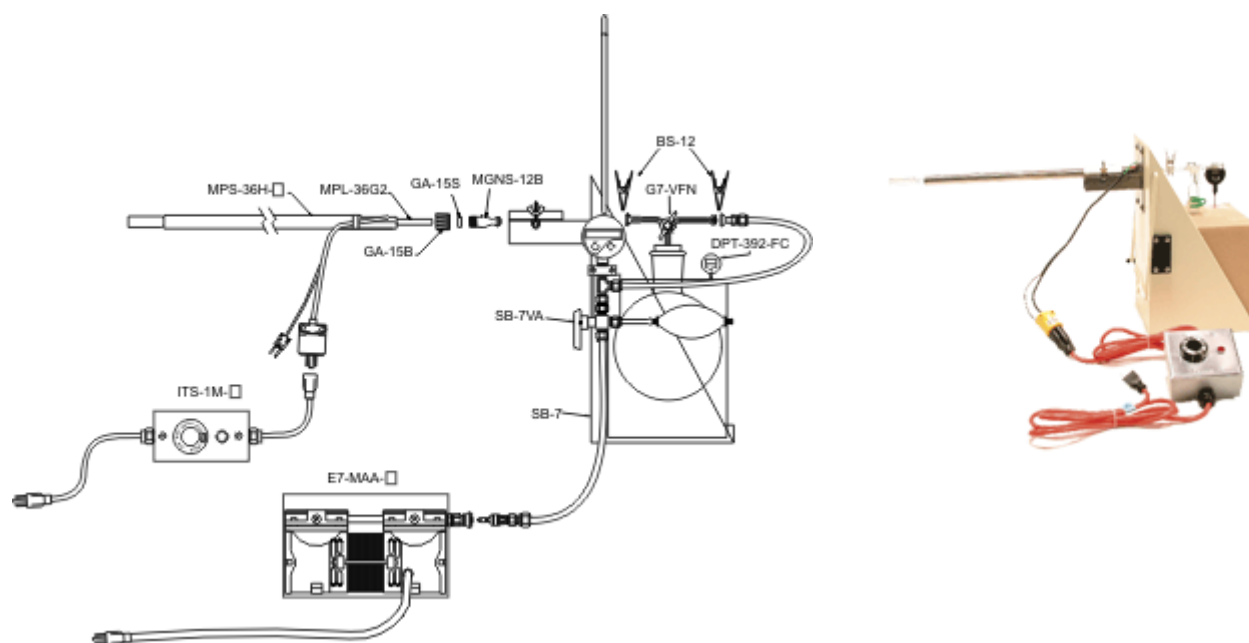

ANEXO 6: Descripción de metodología utilizada

A. Sistema de muestreo utilizado en las chimeneas

Las chimeneas fueron muestreadas utilizando la siguiente metodología:

EPA Método No. 1: *Determinación de la ubicación de la medición y puntos de muestreo.*

Este método se aplica cuando las trayectorias de las partículas en movimiento están definidas, conservando un régimen, en lo posible, laminar en la chimenea.

Para desarrollar el método, primero se define la distancia, en número de diámetros, antes y después del punto de medición (este punto ya había sido correctamente fijado por la empresa). Con esta información se usa el gráfico para determinar el número de puntos de muestreos.

EPA Método No. 2: *Determinación de la velocidad del gas de la chimenea y la tasa del flujo volumétrico.*

El método es utilizado para calcular el promedio de la velocidad del gas en la chimenea (V_s), a partir del promedio de la temperatura del gas de la chimenea (T_s), y el promedio de la presión de la chimenea (ΔP) haciendo uso de un tubo pitot tipo "S". Se hace un recorrido inicial por un periodo de 30 segundos por cada punto, para proceder a obtener los promedios de (ΔP) y (T_s).

Con los datos de velocidad se puede hallar el gasto volumétrico en las chimeneas.

EPA Método No. 3: *Determinación del exceso de aire y peso molecular del gas seco*

El método es aplicable para determinar el porcentaje en peso del dióxido de carbono CO_2 , el porcentaje en peso del Oxígeno O_2 , el porcentaje en peso del monóxido de carbono CO , el porcentaje en peso del nitrógeno N_2 los cuales de acuerdo al proceso de combustión permite el cálculo del peso molecular del gas seco en la fuente fija.

Los gases recombustión fueron extraídos de la fuente fija con la ayuda de un analizador de combustión electrónico, con sensores electroquímico.

El peso molecular de los gases de combustión se obtiene por medio de la siguiente ecuación:

$$Md = 0.44 * (\%CO_2) + 0.32 * (\%O_2) + 0.28 * (\%N_2 + \%CO)$$

Md= Peso molecular del gas seco

EPA Método No. 4: *Determinación de la humedad en los gases de la chimenea.*

El método es aplicable para determinar el contenido de humedad preliminar de los gases que viajan por la fuente fija, ya que la humedad definitiva se reporta al final del muestreo isocinético, es decir, una vez desarrollado el método 5 de la EPA. Este dato preliminar es relevante en la determinación de la boquilla requerida para el muestreo.

El método consiste en tomar una muestra de los gases que fluyen por la chimenea, succionándolo con la bomba del APEX, pasando estos gases a través de un filtro para retener el material particulado, se emplearon 4 frascos colectores (impingers), de los cuales los dos primeros contienen un volumen y peso conocido de agua destilada, el tercero va vacío y el cuarto contiene 200 gramos de sílica gel con su peso conocido. Los frascos colectores son posicionados de acuerdo a lo establecido en el

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional

método 5, en el compartimiento de la caja fría y se rodean con hielo, con el propósito de condensar la humedad presente en los gases succionados. Lo anterior permite encontrar la humedad en forma gravimétrica.

EPA Método No. 5: *Determinación de las emisiones de material particulado en la fuente de la chimenea.*

Después de hacer todas las conexiones al APEX, se procede a succionar los gases de la chimenea, incluyendo el material particulado, isocinéticamente. La captura de la muestra se logra a través de una tobera. El gas con material particulado pasa a una cámara de filtración donde las partículas son retenidas en un filtro de micro fibra de vidrio, libre de compuestos orgánicos con una eficiencia de 99.955, para la retención de partículas hasta de 0.3 μm . Esta captura se realiza a una temperatura entre 100 °C y 120°C para evitar la condensación de los gases en el filtro. Para conseguir esta condición, el APEX cuenta con una caja caliente. La cantidad de material particulado recolectado en el filtro se determina gravimétricamente.

EPA Método No. 6: *Determinación de las emisiones de SO₂ en la fuente de la chimenea*

El uso de este método tiene como propósito extraer una muestra de los gases que fluyen en la chimenea a través de una sonda introducida en el punto de muestreo. El SO₂ y el trióxido de azufre, incluyendo aquellas fracciones de cualquier neblina de ácido sulfuroso, son separados. La fracción de SO₂ es medida a través del método bario-torin.

Se emplearon 4 mini colectores de 30 mililitros (mini impingers), de los cuales el primero lleva alcohol isopropílico, el segundo y tercero peróxido y el último silica gel, todos ubicados en el compartimiento de la caja fría rodeados con hielo.

Después de hacer todas las conexiones entre el APEX y los 4 mini colectores de la caja fría (SK-606), se procede a succionar los gases de la chimenea. En el primer mini frasco colector se coloca un filtro de lana de fibra de vidrio, para retener el material particulado. Se ajusta el flujo de muestreo a 1.0 litros/minuto +/-10%. Este flujo se debe mantener constante durante todo el tiempo del muestreo. La duración recomendada del muestreo es de 20 minutos.

EPA Método No. 7: *Determinación de las emisiones de NO_x en la fuente de la chimenea*

El uso de este método tiene como propósito coleccionar una muestra de los gases que fluyen en la chimenea. Estos gases serán atrapados en un matraz que contiene una solución absorbente diluida de peróxido y ácido sulfúrico. Previo al inicio de la prueba, se ensambló el conjunto de matraz y válvula de control, se llenó de agua para determinar el volumen total.

Se conectó la caja, la punta de prueba, los sensores y demás accesorios al APEX; posteriormente, se realizó un vacío de 75 mm de Hg dentro del matraz, una vez logrado este vacío se abrió la válvula que conecta la sonda de prueba, fluyendo los gases de la chimenea hacia dentro del matraz. Una vez igualadas las presiones, se sella el matraz, se deja reposar por 16 horas, luego se agita el contenido por 2 minutos, a continuación se transfiere el contenido a un envase de polietileno para su posterior análisis.

B. Contaminantes evaluados

El resultado de contaminantes evaluados se encuentra resumido en la sección 4 y en el anexo 1. De acuerdo a los cálculos realizados, se deben medir un mínimo de 12 puntos distribuidos a lo largo del diámetro interno de cada una de las chimeneas. Se procedió a determinar las concentraciones de las siguientes emisiones:

Emisión	Fórmula	Unidades	
Monóxido de Carbono	CO	ppm	ppm
Óxido de Azufre	SO _x (SO ₂)	ppm	mg/N-m ³
Óxido de Nitrógeno	NO _x (NO ₂)	ppm	mg/N-m ³
Partículas Totales	PMT	-----	mg/N-m ³

1. Gases

Las emisiones se ajustaron a 15% de O₂ de acuerdo a las recomendaciones del Decreto Ejecutivo N° 5 del 04 de febrero de 2009 por el cual se dictan las Normas Ambientales de Emisiones de Fuente Fijas en Panamá.

2. Partículas en Suspensión

Las partículas en suspensión se determinaron mediante captura isocinética en filtro de fibra de vidrio, el cual es pesado en una balanza analítica con precisión de 0.00001 gramos antes y después de la medición.

ANEXO 7: Glosario de fórmulas

Cálculos

$$K = 8.038 \cdot 105(D_n^4) \Delta H @ (C_p^2 \cdot ((1 - BH_{2O}) \cdot (1 - BH_{2O})) \cdot (M_d / M_h) \cdot (P_s / P_m))$$

K = COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD QUE RELACIONA ΔP Y ΔH

$\Delta H @$ = COEFICIENTE DEL MEDIDOR DE ORIFICIO DEPENDE DEL EQUIPO USADO, APROX. 49.007 PARA APEX (CALIBRACIÓN DGM)

C_p = COEFICIENTE DEL TUBO PITOT, PARA EL APEX ES 0.84

D_n = DIÁMETRO DE LA BOQUILLA EN mm

BH_{2O} = CONTENIDO DE HUMEDAD DEL GAS EN FRACCIÓN ASUMIDA O CALCULADA

M_d = PESO MOLECULAR DEL GAS SECO (gr./gr-mol)

$$44(\%CO_2) + 0.32(\%O_2) + 0.28(\%CO + \%N_2)$$

M_h = PESO MOLECULAR DEL GAS HUMEDO (gr./gr-mol)

P_s = PRESIÓN ABSOLUTA DEL GAS EN CHIMENEA (mm Hg) ASUMIR LA ATMOSFÉRICA

P_m = PRESIÓN ABSOLUTA DEL MEDIDOR (mm Hg). ASUMIR LA ATMOSFÉRICA

$$V_s = K_p C_p \cdot \sqrt{\Delta p_{averag}} \cdot \sqrt{(T_s / (P_s / P_m))}$$

V_s = VELOCIDAD DE GASES EN CHIMENEA (PROMEDIO)

K_p = Constante de conversión (834,96 S.I., 85,48 U.S.)

DIÁMETRO DE LA BOQUILLA

Para poder realizar el muestreo isocinético se debe escoger el diámetro de la boquilla que nos garantice la succión de la muestra a igual velocidad. Luego de encontrar la boquilla ideal, se selecciona de entre las boquillas disponibles y se selecciona la boquilla mas próxima a la ideal encontrada por la formula presentada a continuación.

$$D_n = \sqrt{\{(K3 \cdot Q_m \cdot P_m \sqrt{(T_s \cdot M_h)}) / (T_m \cdot C_p \cdot (1 - B_{H_2O})) \sqrt{(P_s \Delta p_{avg})}\}}$$

D_n = DIÁMETRO DE BOQUILLA IDEAL (mm)

$K3$ = 0,6071

Q_m = FLUJO DE GAS A TRAVÉS DEL MEDIDOR (L/min)

P_m = PRESIÓN ABSOLUTA DEL GAS EN MEDIDOR (mm Hg)

T_s = TEMPERATURA ABSOLUTA PROMEDIO EN CHIMENEA EN KELVIN

M_h = PESO MOLECULAR DEL GAS HÚMEDO (gr./gr-mol)

T_m = TEMPERATURA ABSOLUTA PROMEDIO EN EL MEDIDOR EN KELVIN ($C + 273,15$)

C_p = COEFICIENTE DEL TUBO PITOT, USAR COEFICIENTE DEL APEX

B_{H_2O} = CONTENIDO DE HUMEDAD DEL GAS EN FRACCIÓN ASUMIDA O CALCULADA

P_s = PRESIÓN ABSOLUTA DEL GAS EN CHIMENEA (mm Hg)

Δp_{avg} = PRESIÓN PROMEDIO DEL PITOT (mm DE H₂O)

PORCENTAJE DE ISOCINETISMO

Isocinetismo: Es la relación existente entre el valor de la velocidad promedio de succión en el equipo de muestreo y el valor de la velocidad promedio en la chimenea durante el tiempo de muestreo.

$$I\% = K_5 \cdot T_s \cdot V_m(\text{std}) / ((P_s \cdot V_s \cdot A_n \cdot \theta) + (1 - BH_2O))$$

K_5 = constante de isocinetismo

T_s = TEMPERATURA DE LA CHIMENEA S-STACK

$V_m(\text{std})$ = VOLUMEN DE GAS SECO DEL MEDIDOR, (FORMULA PARA EL APEX)

$V_m(\text{std}) = K_1 \cdot Y \cdot V_m \cdot (P_{\text{bar}} + \Delta H / 13,6) / T_m$ = VOLUMEN DEL GAS DE MEDIDOR

$V_s = K_p \cdot C_p (\sqrt{\Delta P})_{\text{AVG}} \cdot \sqrt{T_s(\text{avg})} / (P_s \cdot M_s)$ = VELOCIDAD DEL GAS EN CHIMENEA

P_s = PRESIÓN ABSOLUTA DEL GAS EN CHIMENEA (mm Hg)

A_n = SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA BOQUILLA

θ = TIEMPO EN MINUTOS

$V_s = K_p \cdot C_p \cdot \sqrt{(T_s(\text{avg}) / (P_s \cdot M_s))}$ = VELOCIDAD DEL GAS EN CHIMENEA

ANEXO 8: Cadenas de custodia



IT- 02-01: Cadena de Custodia para Muestras v.1

N° 03586

Nombre y N° del Cliente: MINERA PANAMA
 Dirección: DONOSO
 Provincia: COCLE
 Contraparte Técnica: GUMERSINDO CASTRO


Referencia al lab.ext. : _____

# ITEM	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE MEDIO PARA MUESTREAR					MATRIZ		VOLUMEN TOTAL	ANÁLISIS A REALIZAR	NOMBRE DEL MÉTODO	MUESTREADOR	FECHA DE MUESTREO	HORA DEL MUESTREO	No Usados	Defectuosos	Dañados
		Casas de tubo	Bolsa	Frascos	Muestras	Otros	Aire	Agua									
1	21-GF-ENV-33								1935	Material Bricol	EPA 5	Roberto Alvarado	2021-04-07	7:00 a.m.			
2	21-GF-ENV-34								1966	Metales	EPA 29	Roberto Alvarado	2021-04-07	10:30 a.m.			
3	21-GF-ENV-35								2027	Material Bricolado	EPA 5	Roberto Alvarado	2021-04-07	1:00 p.m.			
4	21-GF-ENV-36								1998	Metales	EPA 29	Roberto Alvarado	2021-04-07	4:00 p.m.			
5	21-GF-ENV-37									blanco							
6	21-GF-ENV-38																

Observaciones:

Modulo #2 { 21-GF-Env-33
21-GF-Env-34

Modulo #1 { 21-GF-Env-35
21-GF-Env-36

Entregado por	Firma	Recibido por	Firma	Fecha	Hora
NELA REPNA		Abdial Garcia		21/4/01	3:25 p.m.
Abdial Garcia				2021-04-08	4:20 p.m.

Nombre y Nº del Cliente: Minera Panamá
 Dirección: Donoso
 Provincia: Colón
 Contraparte Técnica: Guillermo CASTRO

Referencia al lab.ext. : _____

# ITEM	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE MEDIO PARA MUESTREAR					MATRIZ		VOLUMEN TOTAL (L)	ANÁLISIS A REALIZAR	NOMBRE DEL MÉTODO	MUESTREADOR	FECHA DE MUESTREO	HORA DEL MUESTREO	Nº de Usados	Defectuosos	Dañados
		Casas	Tubo	Bolsa	Frasco	Muestra	Otros	Tiempo									
1	21-SO ₂ -Env-12						✓		60	SO ₂	EPA 6	Abdul García	2021-04-07	8:45 a.m.	-	-	-
2	21-NO _x -Env-12						✓		1985	NO _x	EDA 7	Abdul García	2021-04-07	6:50 a.m.	-	-	-
3	21-MET-Env-01						✓		1966	Metales	EPA 29	Abdul García	2021-04-07	7:00 a.m.	-	-	-
4	21-Hg-Env-01						✓		1966	Metales	EPA 29	Abdul García	2021-04-07	7:00 a.m.	-	-	-
5	21-SO ₂ -Env-13						✓		60	SO ₂	EPA 6	Abdul García	2021-04-07	2:35 p.m.	-	-	-
6	21-NO _x -Env-13						✓		1985	NO _x	EDA 7	Abdul García	2021-04-07	2:30 p.m.	-	-	-
7	21-MET-Env-02						✓		1988	Metales	EPA 29	Abdul García	2021-04-07	4:00 p.m.	-	-	-
8	21-Hg-Env-02						✓		1988	Metales	EPA 29	Abdul García	2021-04-07	4:00 p.m.	-	-	-
9																	

Observaciones:

Modulo # 2 { 21-SO₂-Env-12
21-NO_x-Env-12
21-MET-Env-01
21-Hg-Env-01

Modulo # 1 { 21-SO₂-Env-13
21-NO_x-Env-13
21-MET-Env-02
21-Hg-Env-02

Entregado por	Firma	Recibido por	Firma	Fecha	Hora
Abdul García				2021-04-08	5:04 p.m.

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.